

Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Instalaciones Eléctricas Alta tensión:

- Centro de Transformación propio con dos transformadores (2x800KVA)



Grupo electrógeno

- Grupo Electrónico de 550 KVA, con depósito de 1400 litros de gasóleo B (400 litros en grupo y depósito nodriza externo de 1000 litros).




Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Instalaciones Eléctricas Baja Tensión

Cuadro General de Baja tensión y Armario de compensación de reactiva.

Consta de 53 circuitos de salida (30 a Red eléctrica + 23 asegurados por Grupo Electrónico). Dispone de 5 interruptores generales (dos salidas BT de trafos, uno para armario de reactiva, uno para acometida de grupo y el último seccionamiento y para conmutación de grupo). Todos ellos motorizados con posibilidad de mando local o remoto (programa de gestión técnica) y lecturas de estado y defectos diferencial y magnetorémico. El armario de compensación de reactiva dispone de 13 escalones de compensación.

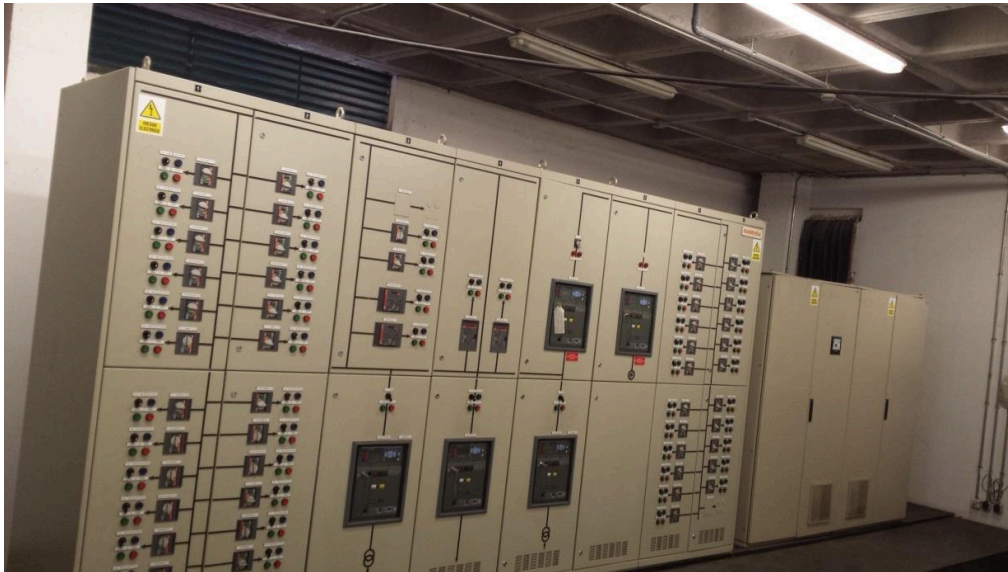

Cuadros de distribución de plantas

En cada planta se dispone uno o dos cuadros secundarios de distribución eléctrica siendo en total 13 los cuadros existentes desde sótano 1 hasta planta 5ª



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Cuadros de instalaciones específicas



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)



Calderas




Caldera de gas natural, en casetón rooftop en cubierta , compuesta por dos calderas en cascada 2x450KW para calefacción. Módulo de alta temperatura para producción de ACS.



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Climatización

Sala de Producción con 2 plantas enfriadoras Polivalente y Chiller,, 14 circuitos de bombeos, 15 Climatizadoras exteriores (UTAs) , 3 climatizadoras de sobretecho y 5 splits. Regulación mediante cajas Volumen de Aire Variable (91 cajas).

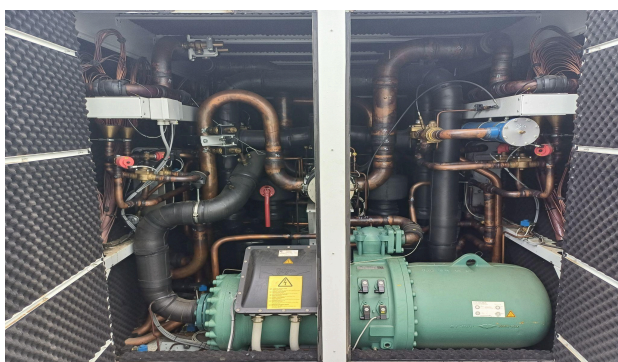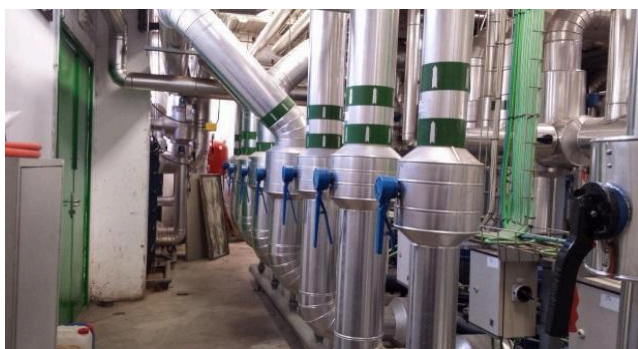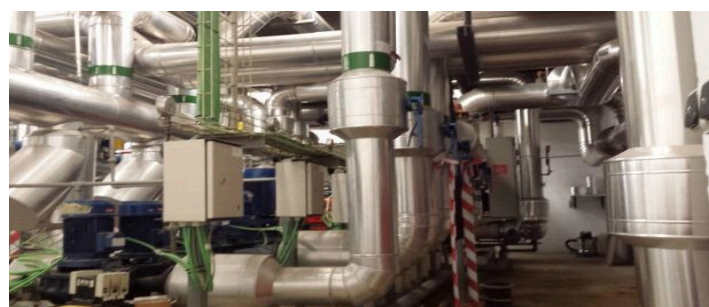

Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.





Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

Fontanería:

Aljibe de agua potable de 52m3, con control de dosificación de cloro. Grupo de presión.

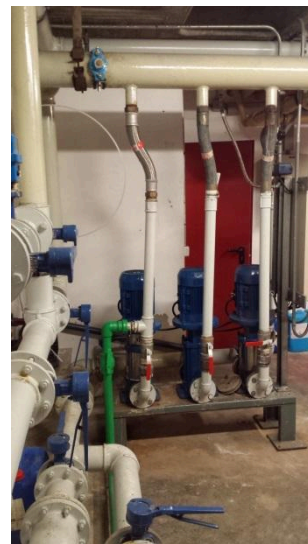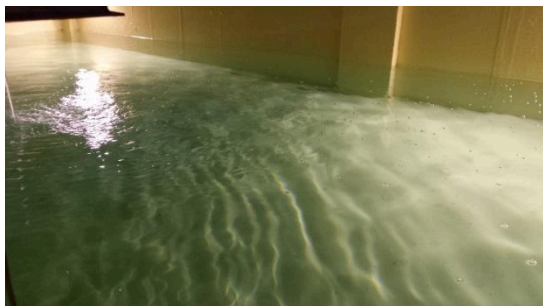

ACS

Sala de acumulación de ACS con depósito de 2000 litros, Grupos de bombeos a caldera en cubierta, circuito de calentamiento mediante intercambiador de calor y circuito de recirculación en anillo.



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.




Contraincendios:

Sistema de alarma y detección con 345 detectores, 38 pulsadores, 27 sirenas y 31 retenedores.

Aljibe contraincendios de 36m³. Grupo de contraincendios, 40 BIEs, 60 extintores, 2 sistemas de extinción automática, 1 columna seca, sobrepresión de escaleras y exutorio.



Anexo B - Dossier fotográfico de las instalaciones del Hospital.

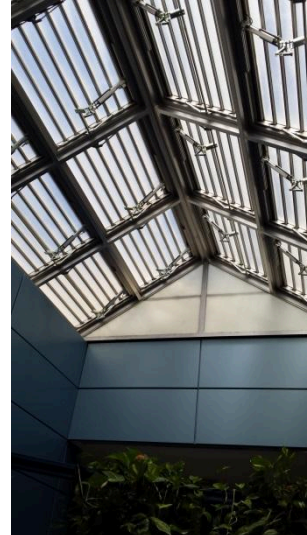

Comunicaciones

- Red cableado estructurado de planta.
- Red cableado estructurado vertical
- Racks de planta
- Sala de informática
- Red de telefonía inalámbrica

Seguridad

- Sala de control
- Video vigilancia interior y exterior
- Megafonía interior
- Alarma de intrusión
- Alarma de conflicto en consultas
- Barrera control acceso a parking
- Portero electrónico